




UniLine AC, Ausführung für bauseitige Ansteuerung (*P)

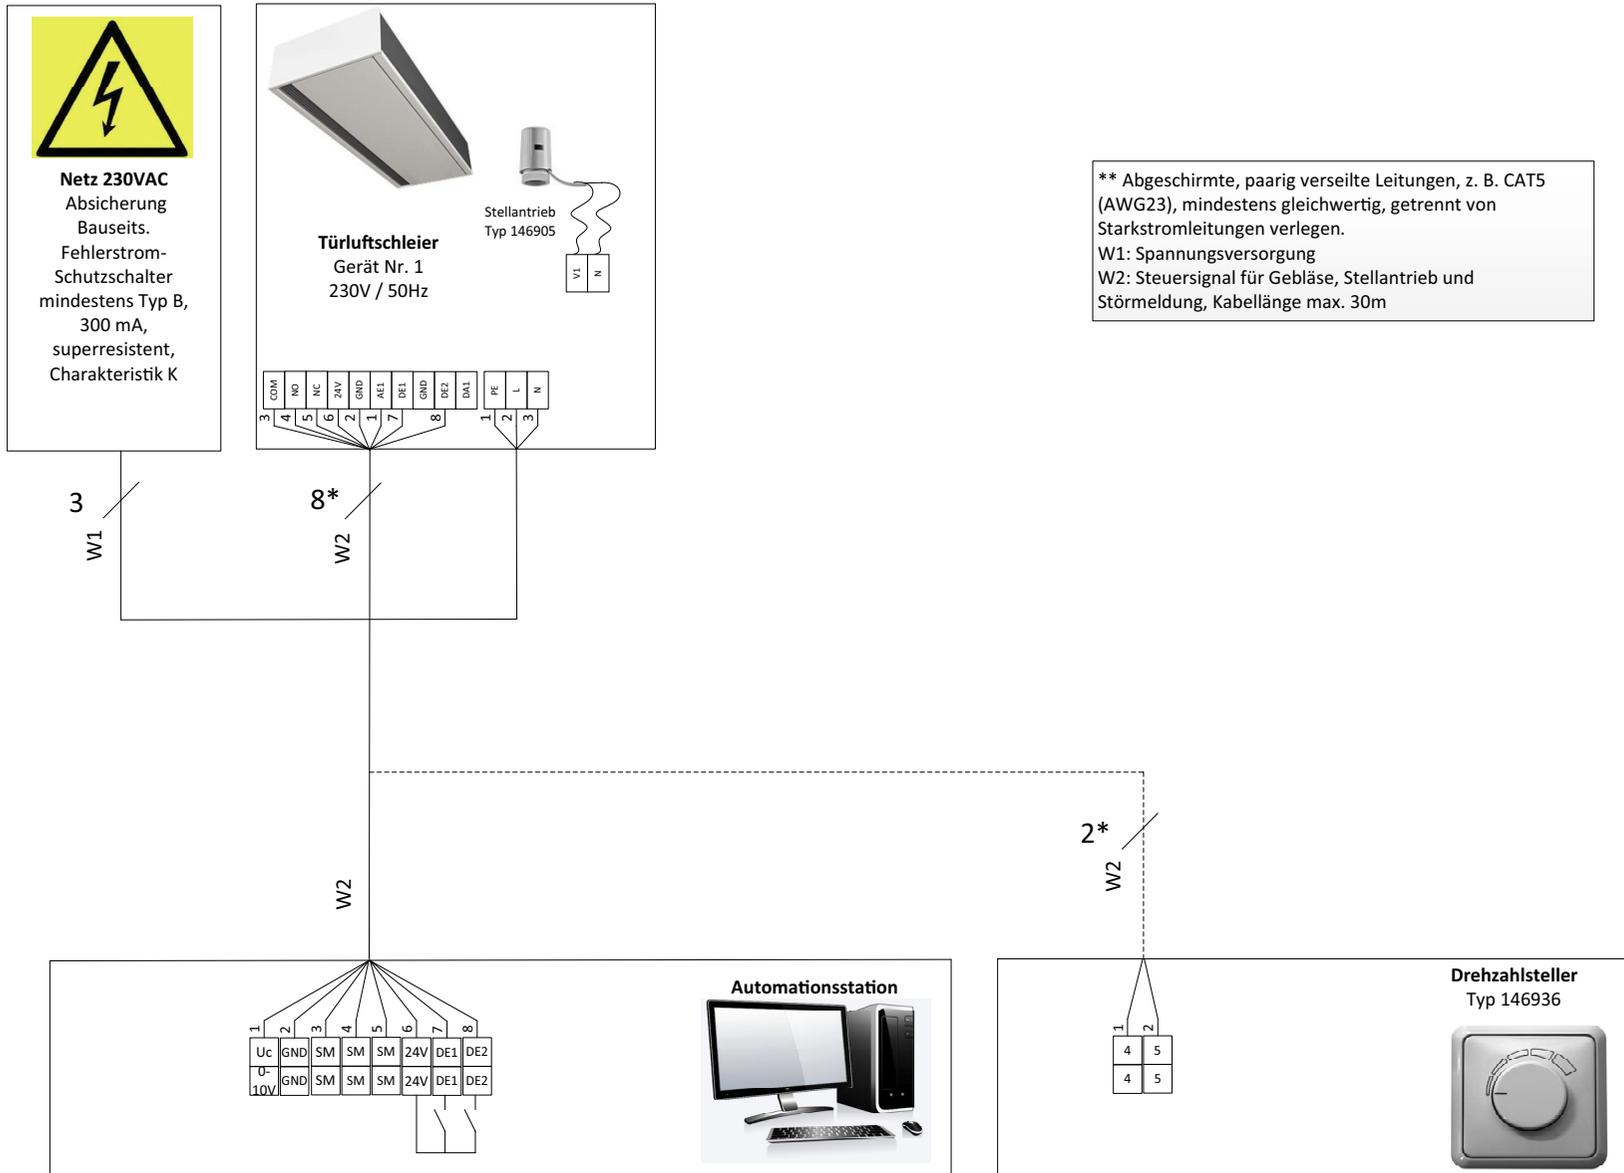

** Abgeschirmte, paarig verdrillte Leitungen, z. B. CAT5 (AWG23), mindestens gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1: Spannungsversorgung
W2: Steuersignal für Gebläse, Stellantrieb und Störmeldung, Kabellänge max. 30m

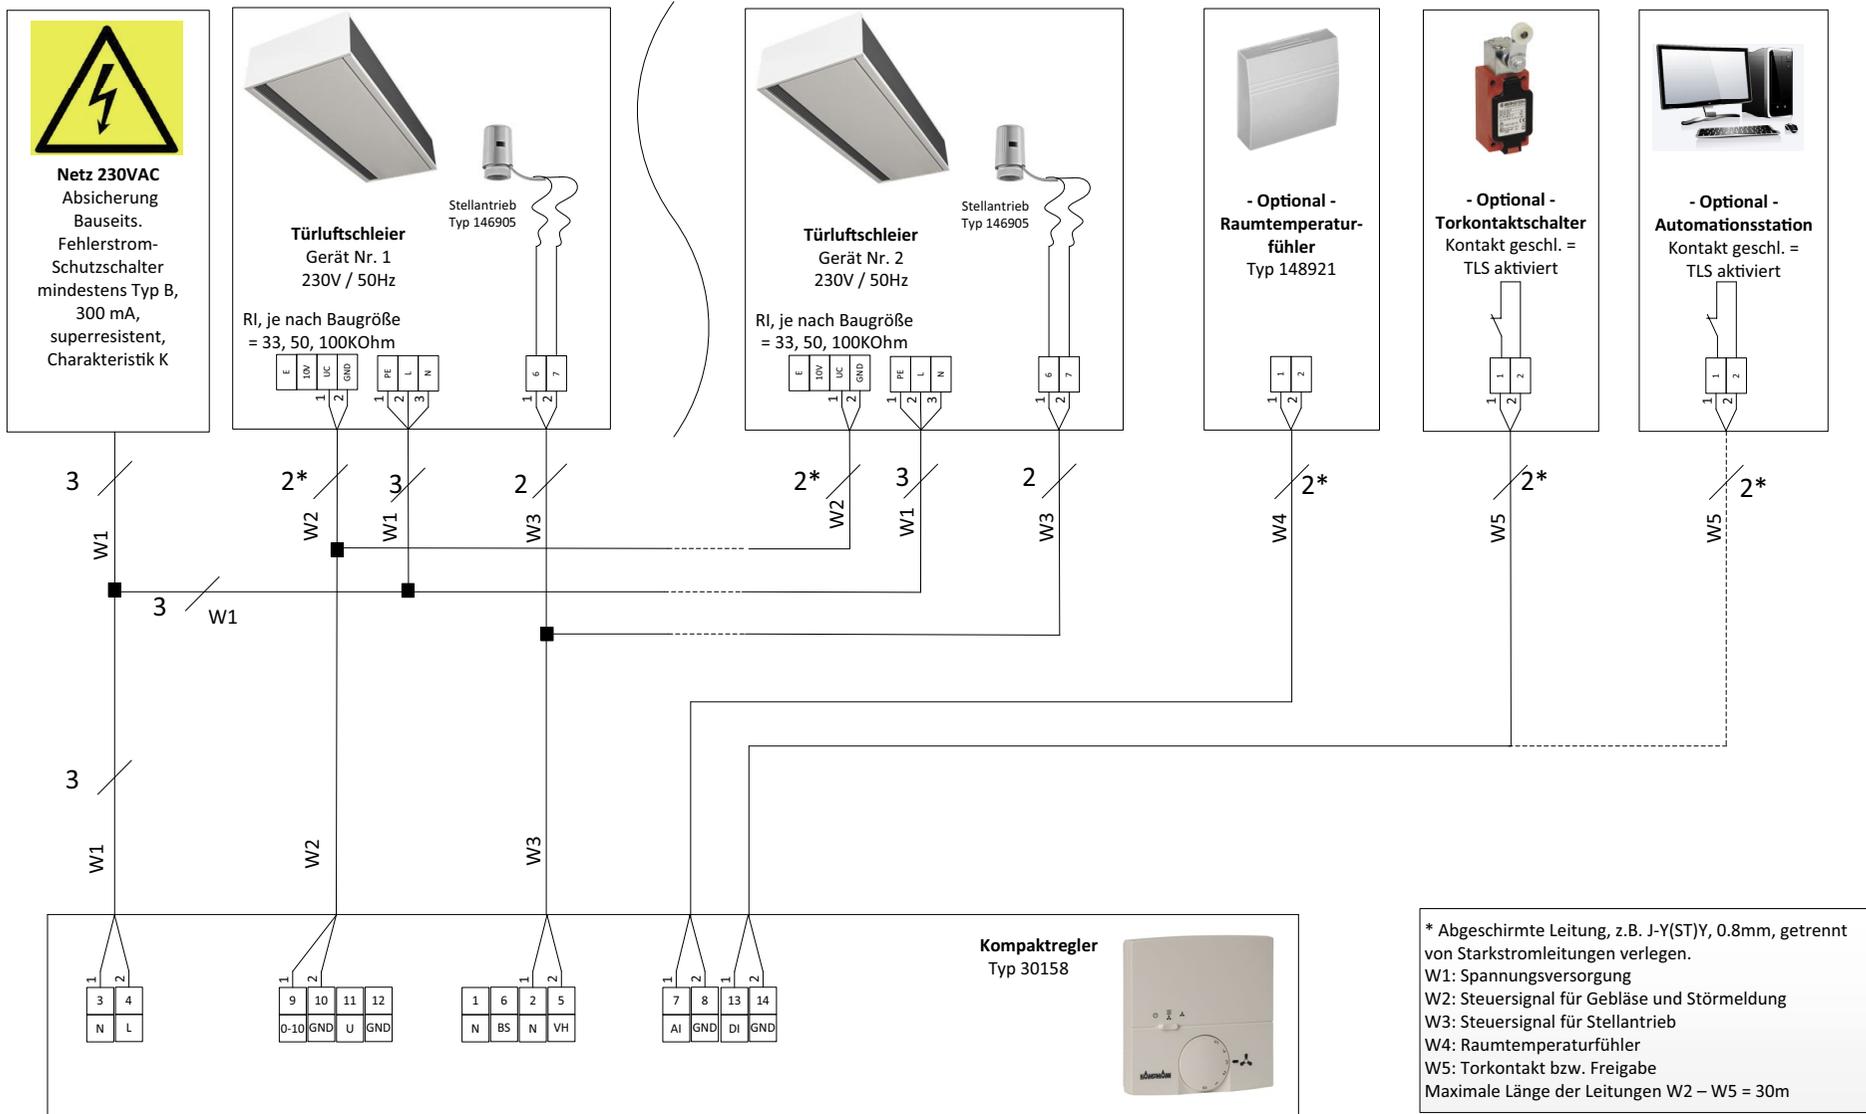

* Abgeschirmte Leitung, z.B. J-Y(ST)Y, 0.8mm, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
 W1: Spannungsversorgung
 W2: Steuersignal für Gebläse und Störmeldung
 W3: Steuersignal für Stellantrieb
 W4: Raumtemperaturfühler
 W5: Torkontakt bzw. Freigabe
 Maximale Länge der Leitungen W2 – W5 = 30m

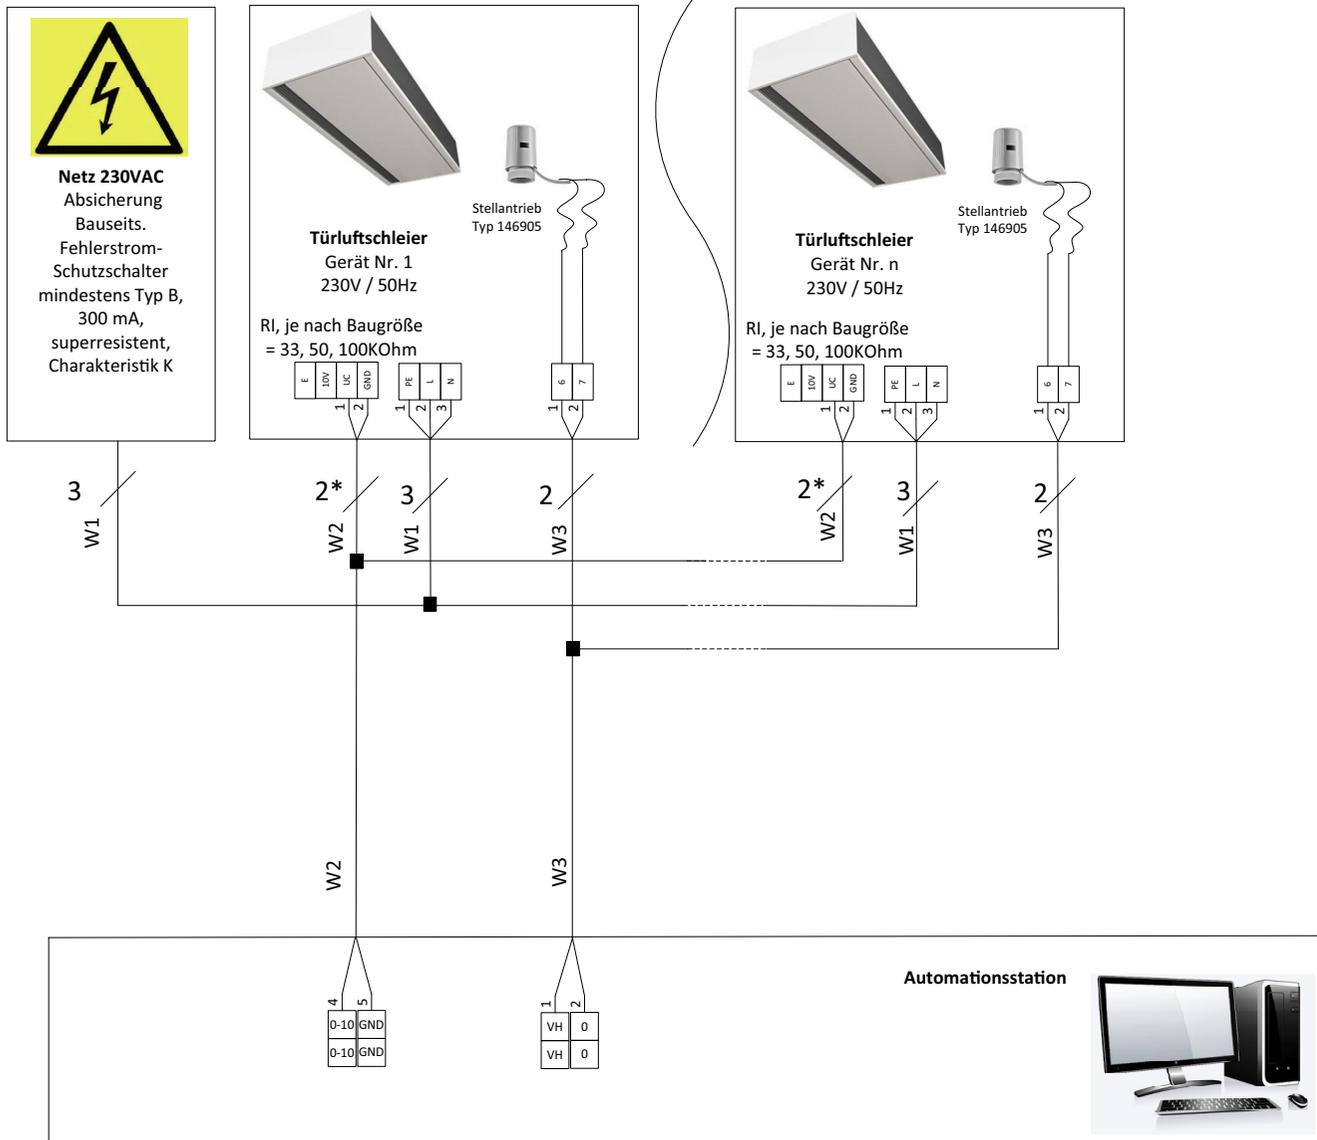

* Abgeschirmte Leitung, z.B. J-Y(ST)Y, 0.8mm, getrennt von Starkstromleitungen verlegen
W1: Spannungsversorgung
W2: Steuersignal für Gebläse und Störmeldung
W3: Steuersignal für Stellantrieb
Maximale Länge der Leitungen W2 = 30m

